


# PLAN INSTALACJI UZIEMIENIA OCHRONNEGO

RZUT PRZYZIEMIENIA skala 1:50

RZUT PIĘTRA skala 1:50

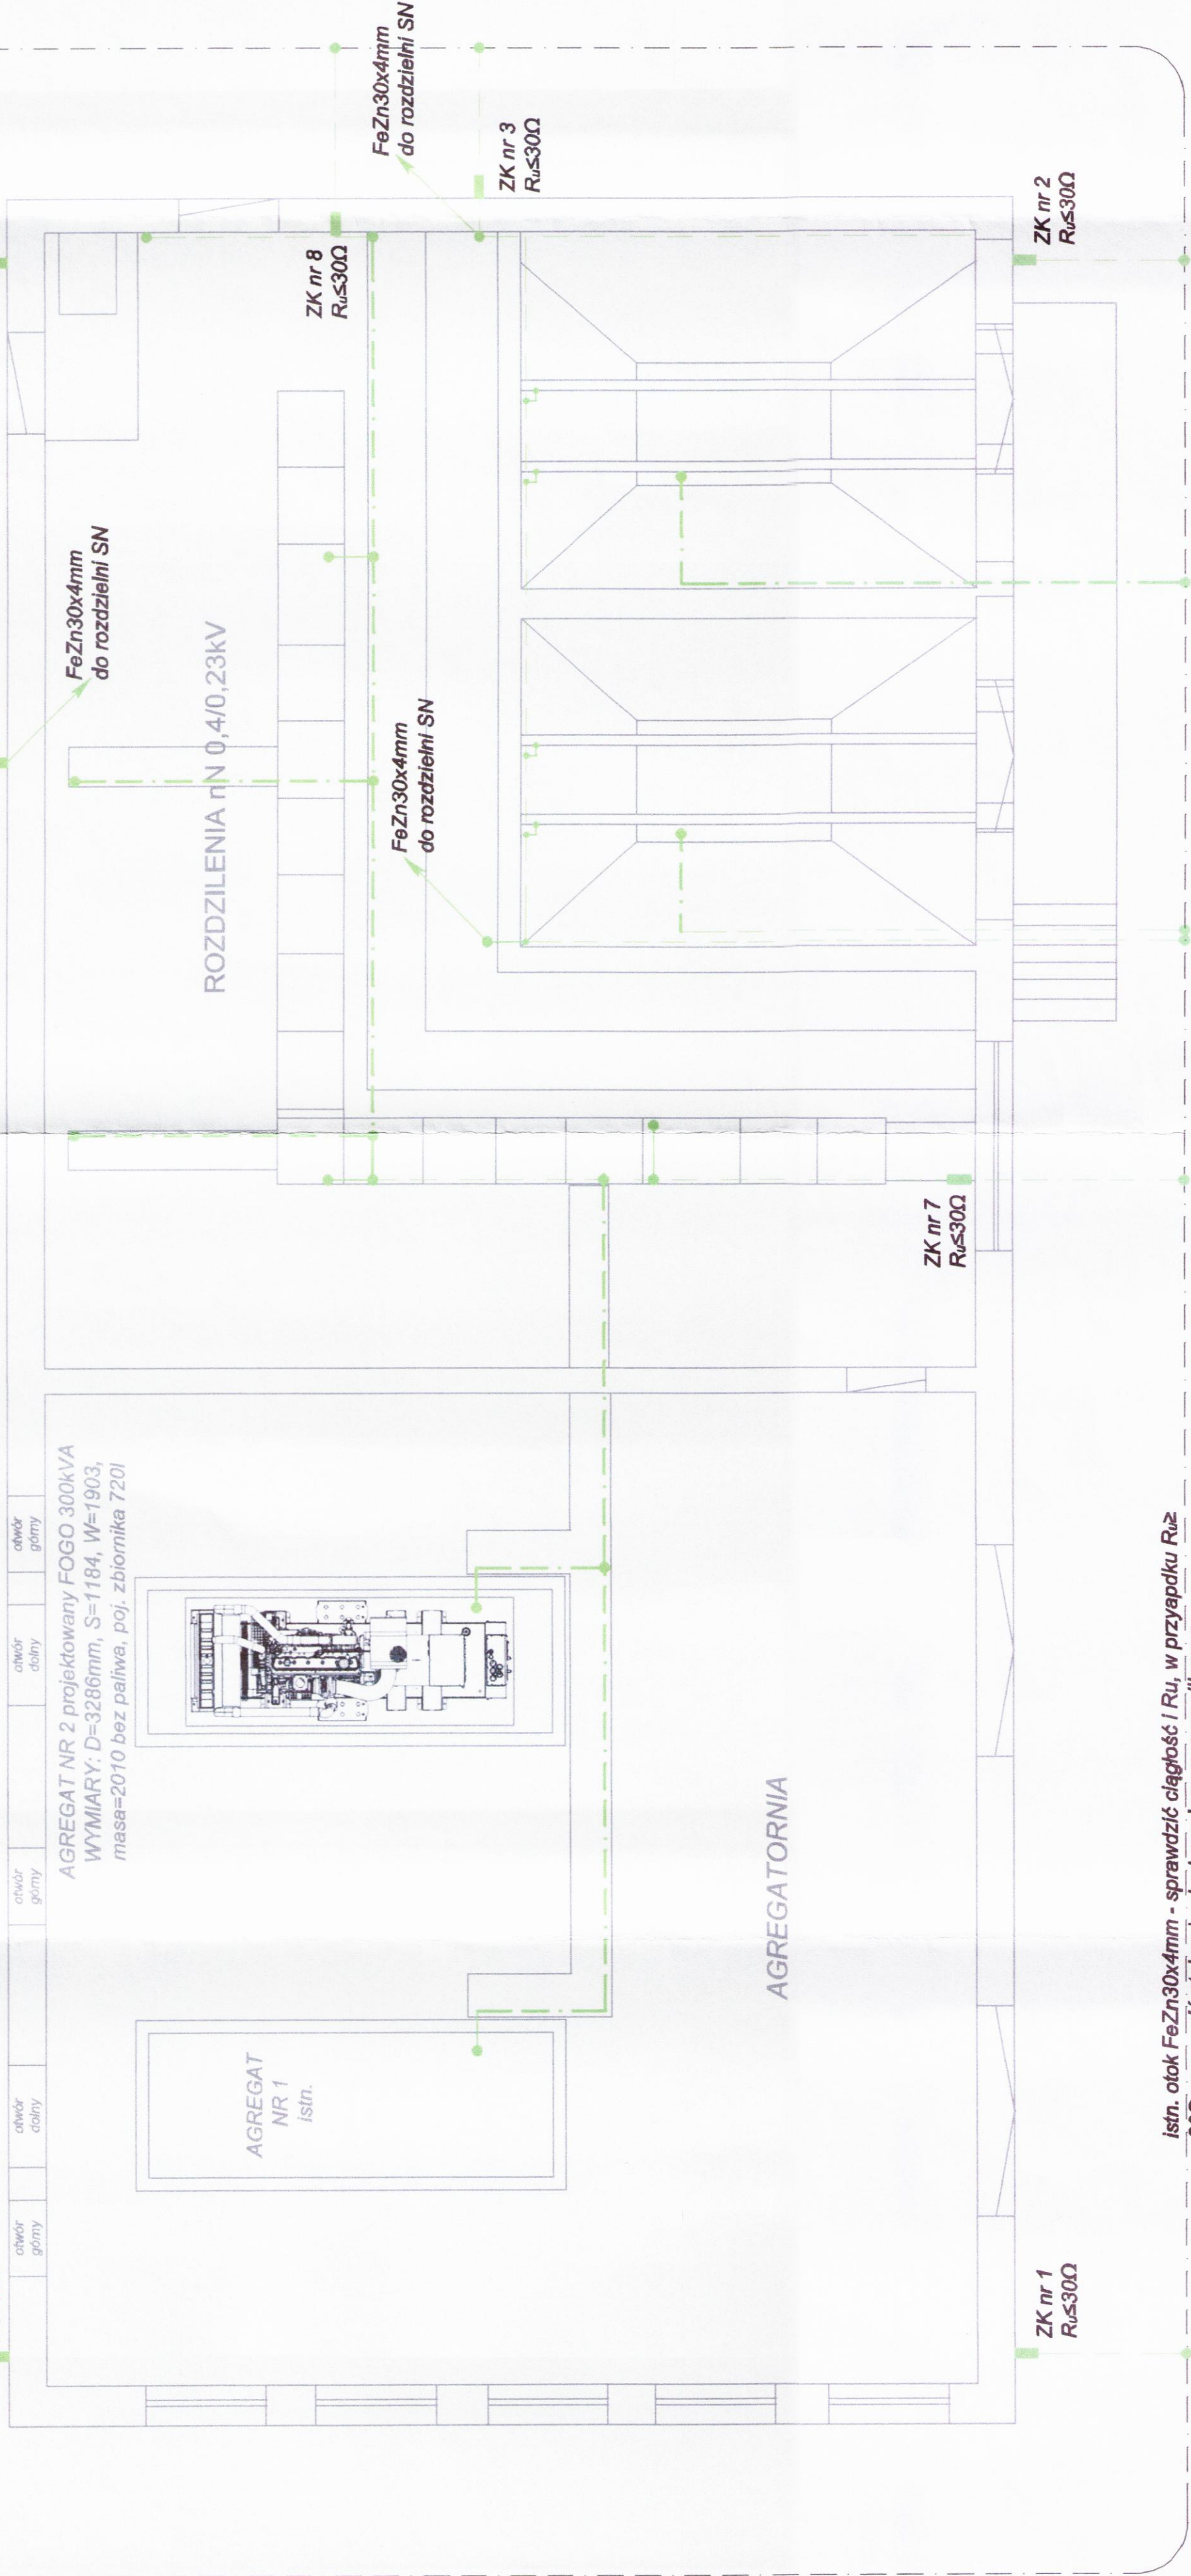

Uwagi:  
ZK zamontować w skrzynce kontrolnej na elewacji budynku lub w obudowie złącza kontrolnego do gruntu

www.san-system.com.pl  
e-mail: biuro@san-system.com.pl

Wydawca: <b>SAN-SYSTEM</b> ul. Świdowska 3A/73 15-400 Ostrołęka	Obiekt: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Biedas Podgajach Inwestor: Gmina Biedas Podgaj, ul. Świdowska 37, 15-400 Ostrołęka Temat: Plan instalacji uzimienia ochronnego w budynku BSCJ ST-03-04 Oczyszczalnia	Skala: 1:50
Autor	Imię i Nazwisko Inż. Sławomir Romanowski	Nr rys.: E-3
	Data czerwiec 2016r.	Pełniący

Istn. otok FeZn30x4mm - sprawdzić ciągłość i Ru, w przypadku Ru ≤ 30Ω wzmocnić otok uzimieniem pionowym szpilkowym