
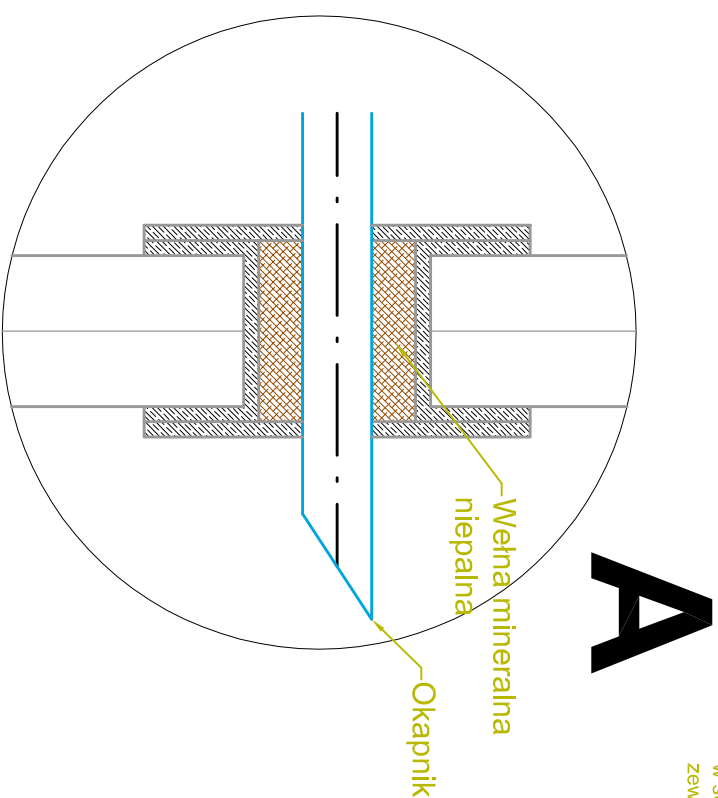
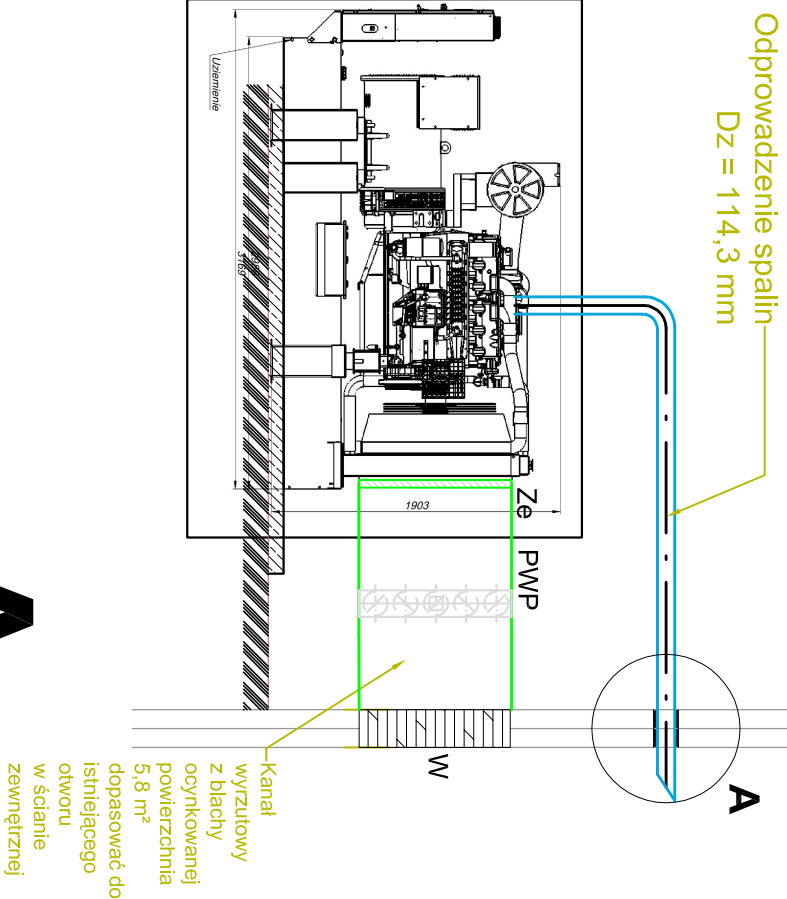



RZUT PRZYZIEMIENIA skala 1:50

Przewód wentylacyjny wym. 970mm x 895mm  
L = 1,84m, dopasować do istniejącego otworu w ścianie

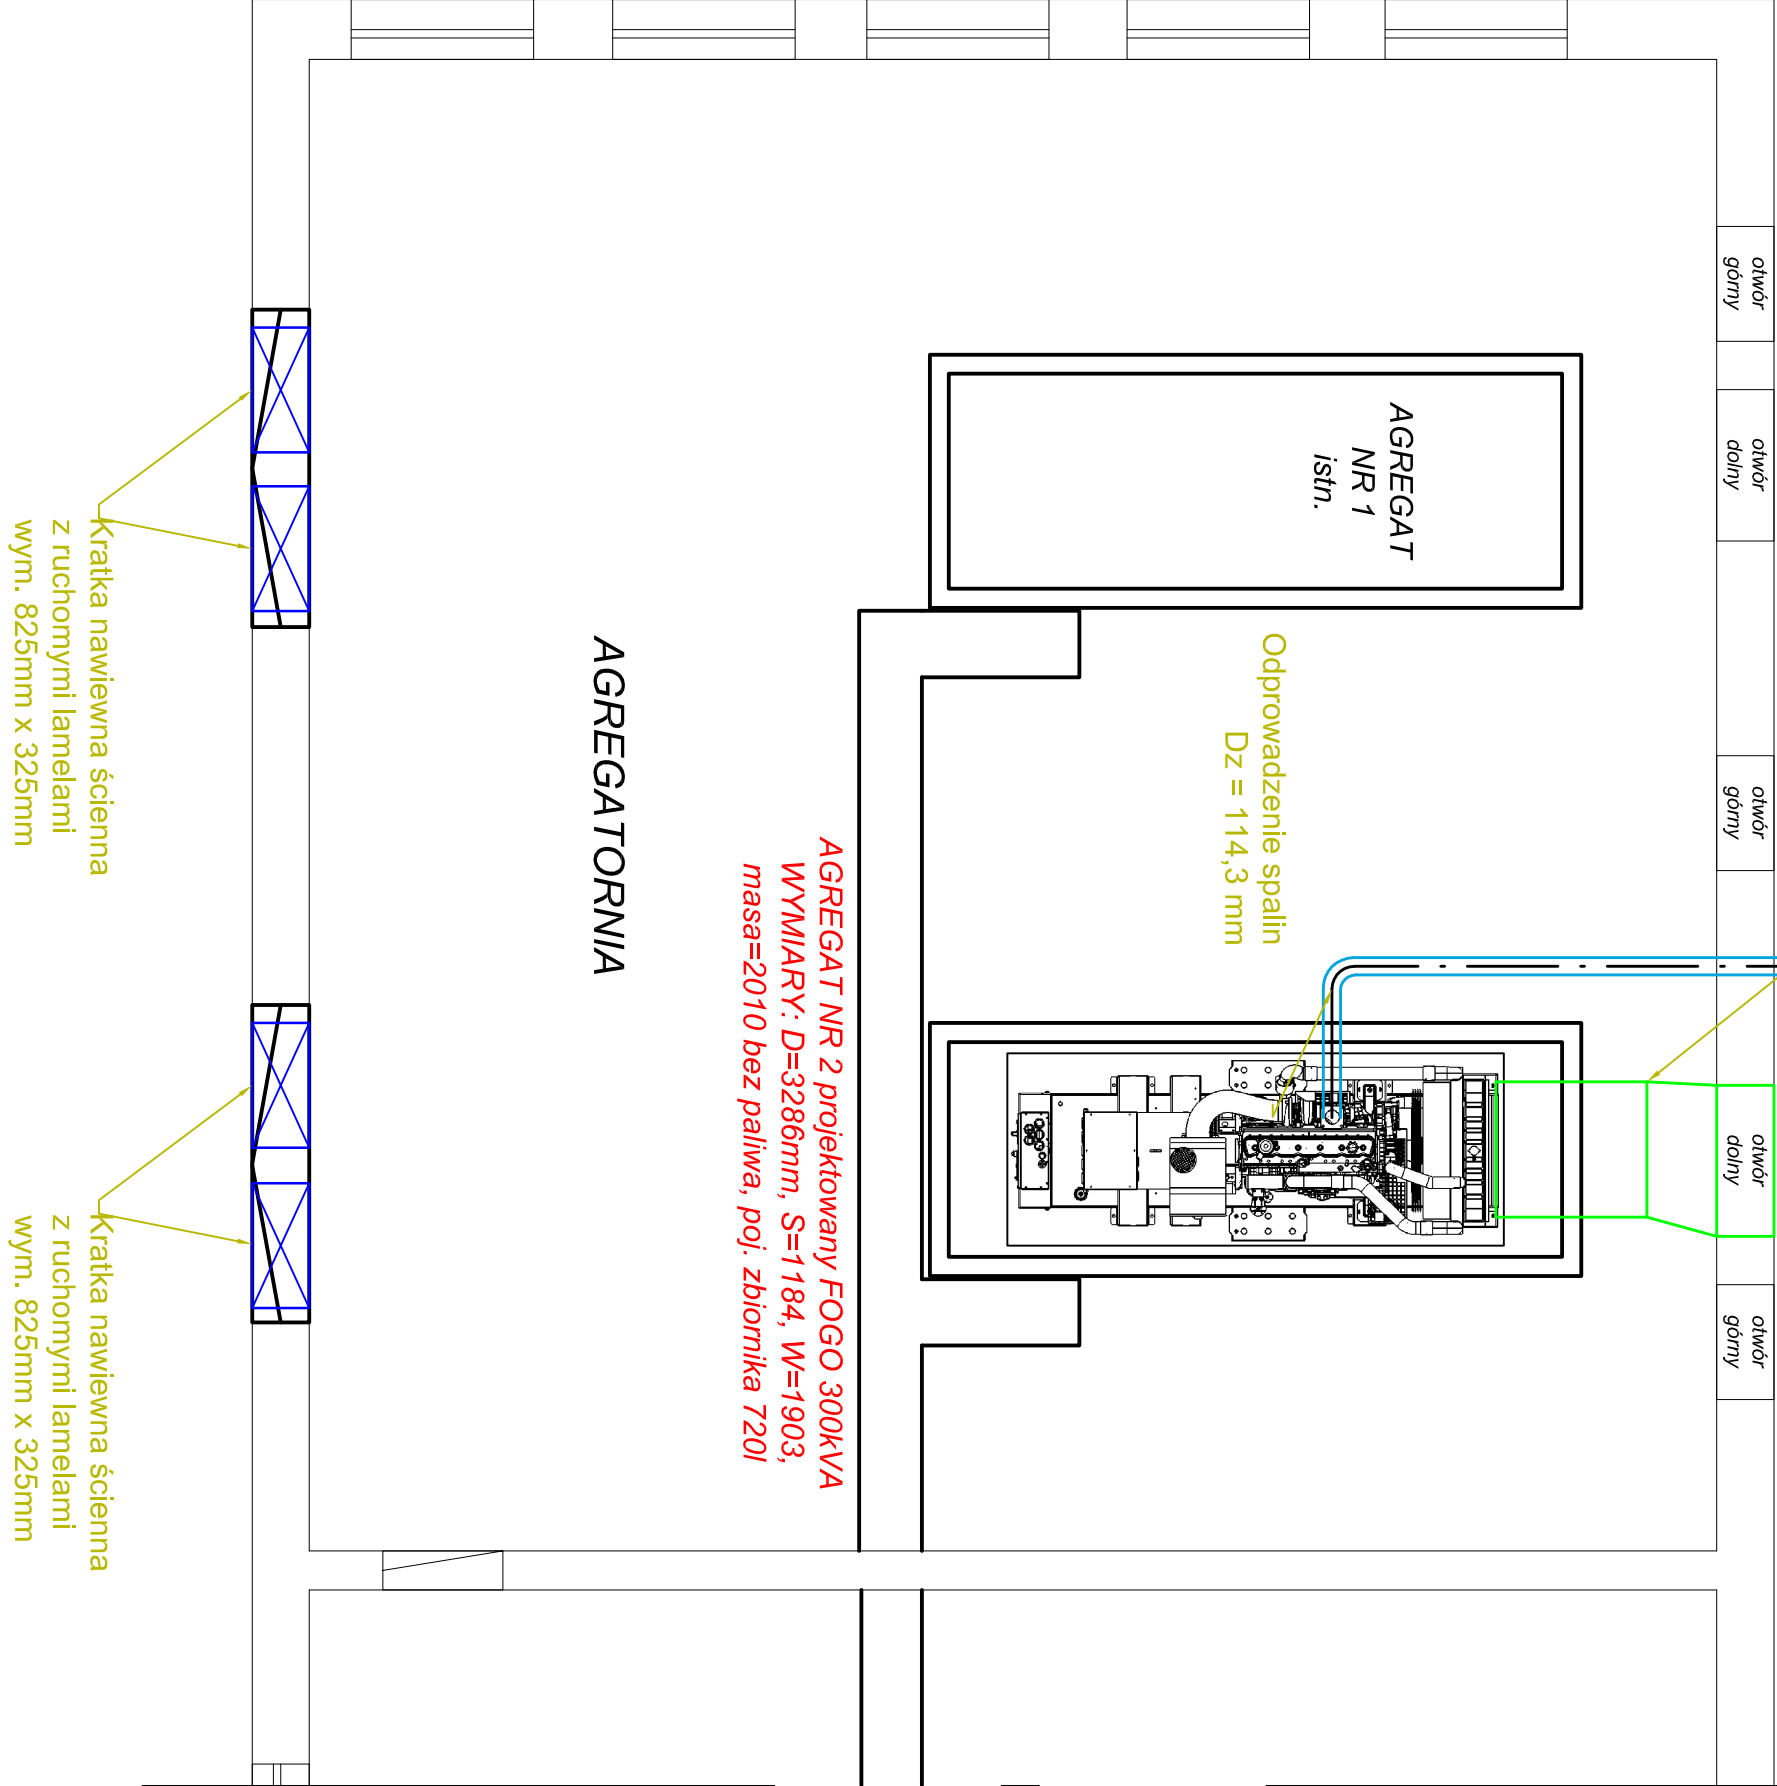

		<a href="http://www.san-system.com.pl">www.san-system.com.pl</a> <a href="mailto:biuro@san-system.com.pl">e-mail: biuro@san-system.com.pl</a>		Skala 1:50
Wykonawca: <b>SAN - SYSTEM</b> ul. Mazurska 30A 19-400 Olecko	OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bieleśku Podlaskim INWESTOR: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziodzka 37, 17-100 Bieleśk Podlaski	TEMAAT: Instalacja wentylacyjna i spaliniowa w budynku agregatorowni		Nr rys. 34
Projektant	mgr inż. Karol Brodowski	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data
Sprawdzający	mgr inż. Mariusz Jurczyk		WAM/0076/POOS/04	czerwiec 2016r.
Asystent Projektanta	mgr inż. Karolina Górśka - Dziaczek		WAM/0091/PWOS/15	czerwiec 2016r.
Asystent Projektanta	inż. Mariena Rejkowicz			czerwiec 2016r.