


Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.


Rzędna terenu projektowanego	139.60	139.52	139.60
Rzędna dna studzienki		136.24	
Rzędna dna kanału	136.20	136.24	137.39
Zagłębienie dna kanału [m]	3.40	2.13	2.20
Odległości [m]			
Spadek		0,2 %	0,1 %
Długość trasy [m]		16,70	12,85

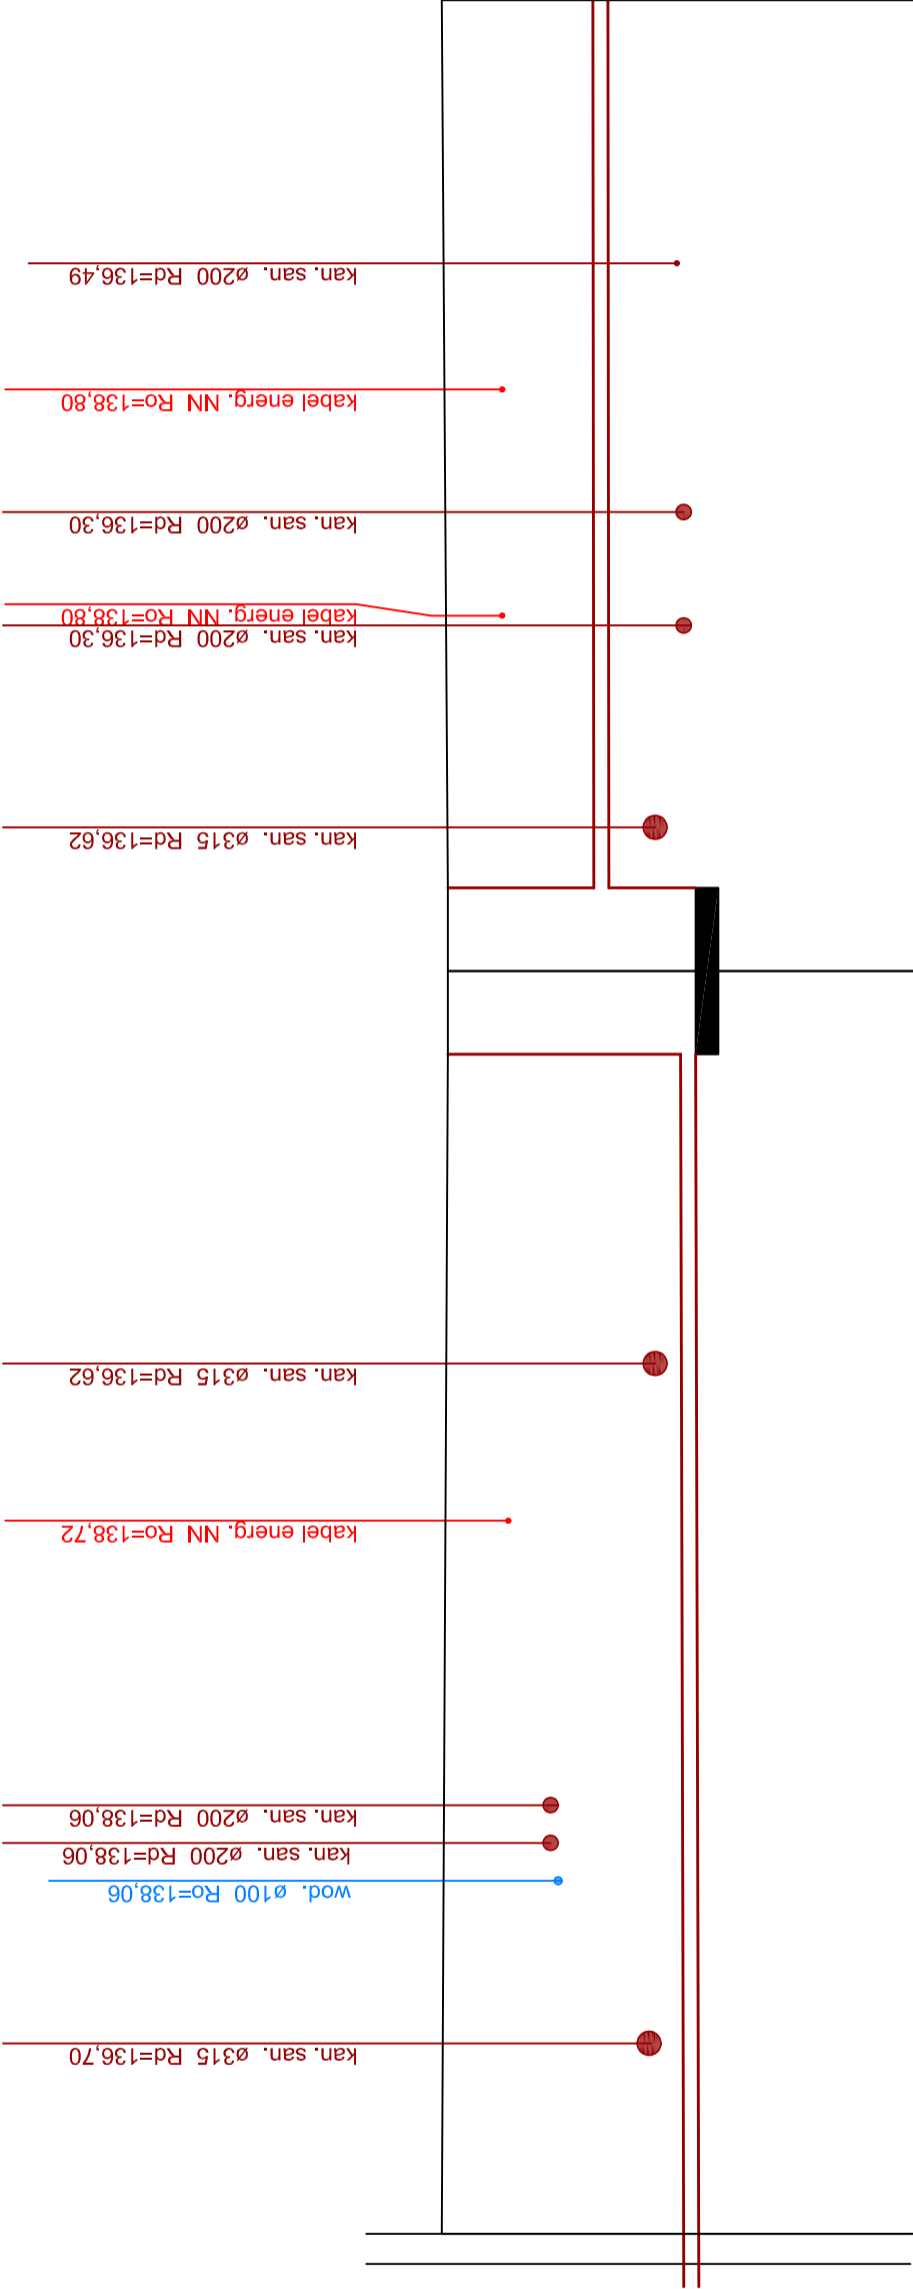

KSistm

12.3

14



San-System

www.san-system.com.pl

e-mail: biuro@san-system.com.pl

Wykonawca:
SAN - SYSTEM
ul. Mazurska 30A
19-400 Olecko

OBIEKT:

INWESTOR:

TEMAT:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Biełsku Podlaskim
17-100 Biełsk Podlaski
Profil kanalizacji sanitarnej - wody nadosadowe z zagęszczacza

Skala

1:100

Nr rys. 25

Imię i Nazwisko

Nr uprawnień

Data

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/P005/04

czerwiec 2016r.

mgr inż. Mariusz Jurczyk

WAM/0091/PWOS/15

czerwiec 2016r.

mgr inż. Karolina Górską - Działczek

czerwiec 2016r.

inż. Marielna Rejkowicz

czerwiec 2016r.

Projektant

Sprawdzający

Asystent Projektanta

Asystent Projektanta